




ARDEX-KONSTRUKTION 17

Spackling med ARDEX K 75 på EPS-cement/lättfyllnadsmassa.

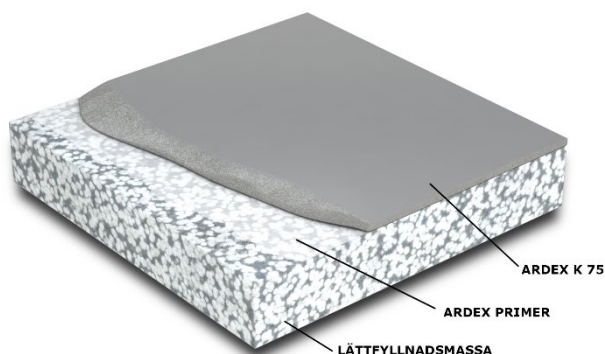

Användningsområde: Inomhus. Boendemiljö. Torra/våtutrymmen.

Förutsättningar: En förutsättning för att spacklingen ska lyckas är att handhavandet av EPS-cementen/lättfyllnadsmassa har varit korrekt i alla parametrar.

Utförande: Primning av underlaget med P 3 utspädd eller P 51 1:3 innan spacklingen.

Spackling: Utför spacklingen eller vid våtrumsbyggnation, fallbyggnad enligt branschstandard med K 75. Skiktjocklek min 20 mm. För att underlätta, använd ARDEX Nivåpinnar.

Eventuell vattenburen golvvärme: Om man önskar att komplettera konstruktionen med vattenburen golvvärme, ska rörhjässan spacklas över med minst 12 mm och lagtjockleken vara minimum 20 mm.

Eventuell elgolvvärme: Om man önskar att komplettera konstruktionen med ARDEX elgolvvärme, kan värmekabeln monteras på ARDEX Armeringsnät.

Notera att endast en behörig elinstallatör får installera elgolvvärmsystemet. Om värmekabel monteras ska spackelskiktets lagtjocklek ovan kabelhjässan vara min 20 mm. Vid montering av golvvärme ska ARDEX ARMERINGSNÄT monteras.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.